

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

شماره: ۵/۹۹۳۹/ش م

پیوست: دارد

بسمه تعالی




ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (کلیه استانها)

سلام علیکم؛

احتراما به پیوست نامه شماره ۹۵۶۴۷ مورخه ۹۷/۴/۲۶ سازمان ملی استاندارد ایران و ضمائم آن ایفاد می گردد. مقتضی است با توجه به مباحث ۱۷ و ۲۱ مقررات ملی ساختمان مبنی بر الزام و اتخاذ تدابیر ایمنی لازم، دستور فرمایید اقدامات لازم به عمل آید.

محمد رضا جواهری تفتی
دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان

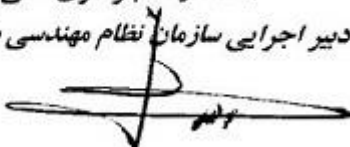

رونوشت:

- سرکار خانم نیره پیروز بخت رئیس محترم سازمان ملی استاندارد جهت اطلاع
- جناب آقای مهندس محمد مصطفوی رئیس محترم گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی جهت اطلاع
- مدیر عامل محترم شرکت توسعه و خدمات صنعتی ایران جهت اطلاع
- جناب آقای قربانعلی نادریان کارشناس محترم گروه تخصصی مکانیک جهت اطلاع

شناسه: ۱۲۳۲۰۳

شماره: ۹۵۶۴۷
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
پوست:

آقای فرج اله رجبی
رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان
تهران ۱۳۹۷/۰۴/۲۶


۱۳۳۱۰۰
پست ایران

جناب آقای دکتر فرج اله رجبی، رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان

موضوع: استفاده از شیر قطع جریان اضافی - مورد تائید

با سلام و احترام

به پیوست نامه شماره ۹۷ / ۴۴ مورخ ۹۷،۰۴،۱۷ شرکت توسعه و خدمات صنعتی ایران در خصوص موضوعات مطرح شده مبنی بر استفاده از شیر قطع جریان اضافی (فیوز گاز) ارسال می شود. در این راستا با عنایت به نامه شماره ۵۹۹۶۱ مورخ ۹۵،۰۶،۰۹ معاون محترم ارزیابی کیفیت وقت سازمان (نامه پیوست) و با توجه به مفاد ماده ۳۰۲ قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹،۰۳،۰۵ مجلس شورای اسلامی و همچنین مبحث هفدهم و بیست و یکم مقررات ملی ساختمان مبنی بر الزام و اتخاذ تدابیر ایمنی لازم جهت قطع اتوماتیک جریان گاز در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه، به استحضار می رساند، با پیشنهاد این سازمان و اعلام موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه شماره ۶۰/۱۲۴۴۷۵ مورخ ۹۵،۰۵،۳۱ (تصویر پیوست)، شیرهای قطع جریان گاز اضافی (فیوزهای گاز) برای نصب خانگی اعم از وارداتی (دارای استاندارد ملی ایران به شماره ۹۵۲۶) از تاریخ ۹۵،۰۸،۰۱ مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد و کلیه تولید کنندگان و تامین کنندگان موظف اند با توجه به مفاد نامه نسبت به اخذ مجوزهای لازم (پروانه تولید، پروانه کاربرد علامت استاندارد و ...) و در نهایت عرضه کالای ایمن و با کیفیت اقدام نمایند، لذا به منظور حمایت از تولید ملی پیشنهاد می گردد تدابیر لازم از سوی آن مدیریت محترم به منظور ساماندهی وضعیت کنونی و الزام استفاده از شیر قطع جریان اضافی (فیوز گاز) مورد تائید و دارای نشان استاندارد مورد توجه قرار گرفته تا در ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی این مهم صورت پذیرد.

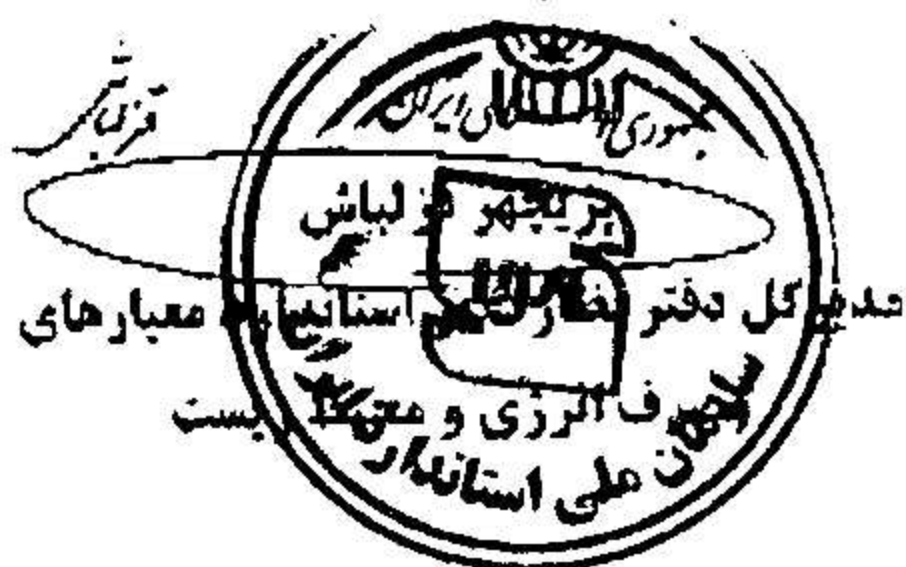

۳۰۴۷۴ / ۳۰۵۱۰۸



۹۵۶۴۷
۱۳۹۷/۰۴/۲۶


شماره
تاریخ
پیوست

جناب آقای دکتر فرج اله رجبی، رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان

موضوع: استفاده از شیر قطع جریان اضافی - مورد نامید

با سلام و احترام

به پیوست نامه شماره ۹۷/۴۴ مورخ ۹۷/۰۴/۱۷ شرکت توسعه و خدمات صنعتی ایران در خصوص موضوعات مطرح شده مبنی بر استفاده از شیر قطع جریان اضافی (فیوز گاز) ارسال می شود. در این راستا با عنایت به نامه شماره ۵۹۹۶۱ مورخ ۹۵/۰۶/۰۹ معاون محترم ارزیابی کیفیت وقت سازمان (نامه پیوست) و با توجه به مفاد ماده ۳۰۲ قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۰۵ مجلس شورای اسلامی و همچنین مبحث هفدهم و نهم و یکم مقررات ملی ساختمان مبنی بر الزام و اتخاذ تدابیر ایمنی لازم جهت قطع اتوماتیک جریان گاز در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه، به استحضار می رساند. با پیشنهاد این سازمان و اعلام موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه شماره ۶۰/۱۳۲۴۷۵ مورخ ۹۵/۰۵/۳۱ (تصویر پیوست)، شیرهای قطع جریان گاز اضافی (فیوزهای گاز) برای نصب خانگی اعم از وارداتی (دارای استاندارد مبنی ایران به شماره ۹۵۲۶) از تاریخ ۹۵/۰۸/۰۱ متعمول مقررات استاندارد اجباری می باشد و کلیه تولید کنندگان و تامین کنندگان موظف اند با توجه به مفاد نامه نسبت به اخذ مجوزهای لازم (پروانه تولید، پروانه کاربرد علامت استاندارد و ...) و در نهایت عرضه کالای ایمن و با کیفیت اقدام نمایند. لذا به منظور حمایت از تولید مبنی پیشنهاد می گردد تدابیر لازم از سوی آن مدیریت محترم به منظور ساماندهی وضعیت کنونی و الزام استفاده از شیر قطع جریان اضافی (فیوز گاز) مورد نامید و دارای نشان استاندارد مورد توجه قرار گرفته تا در ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی این مهم صورت پذیرد.

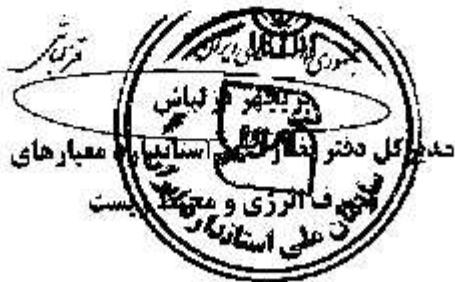

۹۷/۰۴/۲۶
۹۷/۰۵/۰۸





جمهوری اسلامی ایران
وزارت سلامت و خدمات
معاون امور طبابتی


شماره : 60/124475
تاریخ : 1395/05/31
پوسته : ندارد

جناب آقای ستجایی شیرازی
معاون محترم ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران

با سلام

احتراماً عرض به نامه شماره ۵۴۰۹۳ مورخ ۹.۵.۲۴ در خصوص فهرست پیشنهادی برای جرمی استاندارد اجباری کالاهای وارداتی به اطلاع میرساند، این معاونت با اجرای استاندارد وردات "شیرهای قلع جرمان نماز اضافی (هیدروژنی کازی) برای نصب خانگی" موافق می باشد، برای بقیه موارد از نظر این معاونت، استاندارد اجباری ضرورتی ندارد

معاونت سلامت و طبابت
معاون امور طبابتی



شماره ثبت ۱۵۶۲۳

بسمه تعالی

شرکت توسعه و خدمات صنعتی ایران

اسهامی خاص

تاریخ:
شماره:
روز/ماه/سال:

سرکار خانم مهندس فزلیباش

تاریخ: ۹۷/۱۱/۱۷

مدیر کل محترم نظارت انرژی و محیط زیست

شماره: ۹۷/۱۱

احتراماً به استحضار می‌رساند با عنایت به مصوبات شرکت ملی گاز ایران مبنی بر استفاده از وسایل ایمنی از جمله مصوبه بشماره ۱۳۷۶۱۳۰۲۰۳ مورخ ۹۱/۱۲/۱۷ در تأسیسات گاز و همچنین نقش موثر فیوزهای گاز (شبره‌های قطع جریان گاز اضطراری) در ایمنی و زندگی مردم و جلوگیری از حذر رفت گاز از جهت مختلف و تأثیرات سیزر موثری که به لحاظ محیط زیست دارند، فیوزهای گاز اهمیت بالایی را به لحاظ کارایی دار می‌باشد به گونه‌ای که میتوان یک نگاه ملی را به آن معطوف داشت.

با توجه به قابلیت های فیوزهای گاز در جلوگیری از آسترش انفجار و آنتن سوزی تأسیسات گاز و فراگیر شدن هرچه بیشتر استفاده از آن، مناسبانه‌ترین اقداماً شاهد فروش اجناس غیر استاندارد چینی و ترک و همچنین تولیدات کپی شده زیر پنه این بدون کیفیت و بدون مشخصات کیفی و استانداردی فیوزها بوده ایم.

مسحضر هستید که استاندارد فیوزهای گاز (شیر قطع جریان گاز اضطراری) طبق کد ۹۵۲۶ تدوین گردیده و آزمایشگاه مرجع فیوزهای گاز مشخص می‌باشد لذا امکان جلوگیری از استفاده کالاهای تقلبی و واردات کالاهای چینی بدون کیفیت فراهم گردیده است خواهشمندیم به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی، ضمن اعلام به سازمان نظام مهندسی کشور در هر چه بیشتر گسترده کردن استفاده از این تجهیزات ایمنی، ترقیبی اتخاذ گردد که تا سازمان نظام مهندسی بخصوص ناظرین محترم سازمان های نظام مهندسی کشور موظف گردند که از فیوزهای گازی استفاده نمایند که مهور به مهر استاندارد ملی باشند.

امید است که این اقدام موثر اداره محترم استاندارد موجبات استفاده هم میهنان را از کالاهای با کیفیت فراهم سازد



با احترام

مدیر عامل - قاسم جلیلی هنرورد



تهران، بلوار میرداماد غربی، شماره ۳۲۹

تلفن: ۸۸۷۹۸۱۲۱-۰۲۱

فاکس: ۸۸۸۷۹۱۱۱-۰۲۱

۸۸۷۷۰۱۵۷



شماره: ۵۹۹۶۱
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
پیوست: ۱

جناب آقای گرباسیان رئیس کل محترم گمرک ایران

جناب آقای خسرو تاج ریاست محترم سازمان توسعه تجارت ایران

موضوع: اجرای استاندارد اجباری سرهای وارداتی قطع جریان گاز اضافی (فیوزهای گازی) برای نصب خانگی از
تاریخ ۹۵/۸/۱

با سلام و احترام.

بر اساس مفاد ماده ۴ و ۳ قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹/۳/۵ مجلس شورای اسلامی و اتخاذ تدبیر ایمنی جهت قطع اتوماتیک جریان گاز در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه و همچنین میحث هفدهم مقررات ملی ساختمان، با پیشنهاد این سازمان و اعلام مراقبت وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه شماره ۶۰۱۱۲۴۴۷۵ مورخ ۹۵/۵/۳۱ (تصویر پیوست)، سرهای وارداتی قطع جریان گاز اضافی (فیوزهای گازی) برای نصب خانگی با شماره تعرفه گمرکی ۸۴۸۱۸۰۹۰ (دارای استاندارد ملی ایران به شماره ۹۵۳۶) از تاریخ ۹۵/۸/۱ مستول استاندارد اجباری می باشند لذا کالای مذکور که پس از تاریخ ۹۵/۸/۱ در گمرکات کشور اظهار می گردد، با نظارت این سازمان و در صورت تطابق با استاندارد مربوطه اجازه ورود به داخل کشور خواهد داشت. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب جهت اقدام، به مراجع ذی ربط اعلام گردد.

لازم به یادآوری است " فهرست به روز شده کالاهای وارداتی مستول استاندارد اجباری" بر روی سامانه این سازمان به آدرس WWW.ISIRI.GOV.IR (قسمت صادرات و واردات) قابل دسترسی می باشد.





شماره: ۵۹۹۶۱
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
پیوست: ۱

جهانبخش سجادی شیرازی
معاون ارزیابی کیفیت

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران - پیروبحث لیره
معاون نظارت بر اجرای استاندارد - مریدی عقده وحید
سرپرست دفتر هماهنگی امور اسانها - صالح زاده اصغر
مدیر ان محترم آثار کل استاندارد اسانها
مدیر کل استاندارد استان گلستان - فرماتی محمود
مدیر کل استاندارد استان همدان - مددی سعید
مدیر کل استاندارد لرستان - فیرمان مرصه
مدیر کل استاندارد استان کرمان - لهورین منصور
مدیران عامل محرم شرکتی بازرسی کالا

رئیس گروه ارزیابی کیفیت کالاهای وارداتی (دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی) - منصوری احمد

منصوری نورا دقتی (دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی) - سولایی زینب

